

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ОЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение
«ОТДЕЛ

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ

МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М.Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500, г.Жетісай, ул. 1.Ауезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

24.12.2012 № 22/39-104 А
24.12.2012 № 07

«Мың – бала » бөбекжай
балабақшасы ЖШС-і
құрылтайшысы А.Араповқа

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Омаршаев көшесі №82 үйде орналасқан «Мың – бала » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і ғимараты бөлмелерінің өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру жұмысын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Омаршаев көшесі №82 үйде орналасқан «Мың – бала » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і ғимараты бөлмелері өрт қауіпсіздігі талапқа сай екені анықталды.

Мақтарал ауданының ТЖБ
бастығы міндетін уақытша атқарушы
өртке қарсы қызмет майоры



Б.Бекназаров

орын : А.Шаденов
тел 6-71-71

АКТ

« 24 » « 12 » 2012 ж

Жетісай қаласы

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері, өртке қарсы қызмет лейтенанты А.Шаденов, « Мың-бала » бөбекжай балабақшасының ЖШС-і құрылтайшысы А.Арапов, « Мың-бала » бөбекжай балабақшасының ЖШС-і меңгерушісі Н.Арапованың қатысуында Жетісай қаласы, Омаршаев көшесінде орналасқан « Мың-бала » бөбекжай балабақшасының ЖШС-нің өртке қарсы жағдайына « Мың-бала » бөбекжай балабақшасының ЖШС-і құрылтайшысы А.Араповтың 2012 жыл 24 желтоқсан күнгі №7 санды хаты бойынша Мақтарал аудандық құқықтық статистика және ақпараттар бөлімінде 2012 жыл 24 желтоқсан күні №125144092 /02788 санмен тіркелген акті негізінде жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- Балабақша ғимараты алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған.
- Балабақша ауласына арнайы автокөліктер кіріп –шығу жолдары қаралған ;
- Электр тоқ сымдары талапқа сай жүргізіліп, қолданылуда ;
- Балабақша ғимаратына арнайы жоба бойынша өртті анықтау дабылқаққыш құралдары орнатылған, жұмыс істеп тұр;
- Шатыр асты ағаш бұйымдары өртке қарсылықты күшейтетін сұйықтықпен өңделген;
- Өрт сөндіру бөлімімен хабарласатын сымтетік орнатылған;
- Ғимараттан 500 метр қашықтықта су әуізі орналасқан ;

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі аға инженері өртке
қарсы қызмет лейтенанты



А.Шаденов

« Мың-бала » балабақшасының ЖШС-нің
меңгерушісі



А.Арапов

« Мың-бала » » балабақшасының ЖШС-нің
тәрбиешісі



Н.Арапова

Махтааральское ТОО «ДПО-А»

Гос лицензия 17-ГСЛ № 001752 от 19.11.2010 г .

Заказчик : 23.12.2022

Рабочий проект

**Установка пожарной сигнализации , видеонаблюдения и система звуковой оповещения на объекте
ТОО Ясли сад «Мың бала» , ул. Омаршаев ,д.82, г.Жетысай ,Жетысайского района, Туркестанской
области.**

Пожарная сигнализация

г. Жетысай 2022 г.

Махтааральское ТОО «ДПО-А»

Гос лицензия 17-ГСЛ № 001752 от 19.11.2010 г.

Заказчик : 23.12.2022

Рабочий проект

Установка пожарной сигнализации , видеонаблюдения и система звуковой оповещения на объекте
ТОО Ясли сад «Мың бала» , ул. Омаршаев ,д.82, г.Жетысай ,Жетысайского района, Туркестанской
области.

Пожарная сигнализация

Главный проектировщик проекта :



г. Жетысай 2022 г.

Сламов А.

Общие указания

Устройство автоматической пожарной сигнализации предусматривается для оповещения при возникновении пожара. В качестве приемной станции пожарной сигнализации применяется контрольная панель типа «Кварц-3» которая устанавливается в помещении в недоступном для посторонних месте. В защищаемых помещениях на потолке крепятся термодифференциальные извещатели которые включены в шлейф параллельно, термомаксимальные извещатели включены последовательно. В конце каждого шлейфа устанавливается оконечное устройство.

Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем типа КСПВ, проложенным в кабельканалах и межпотолочных пустотах. Пожарный приемно-контрольный прибор обеспечивает: прием электрических сигналов автоматических пожарных извещателей, включение световой и звуковой сигнализации. Проектом предусмотрена установка светового и звукового оповещения. Монтаж извещателей и остального оборудования выполнить в строгом соответствии с паспортами, ТУ и инструкцией по эксплуатации.



Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации объекта.

ГПП:


Биметов К.

	Условные обозначения	
1	Прибор приемно-контрольный «Кварц-3»,	
2	Извещатель дымовой 212-41М	
3	Извещатель ручной ИПР-ЗСУ	
4	Светозвуковая сирена LD-96	
5	Извещатель тепловой ИП-101-1А-1А	

<u>Обозначение</u>	<u>Наименование</u>	<u>Примечание</u>
	Ссылочные документы	
СНРК 2,02-11-2002	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещение людей о пожаре	
СНи П 2.02-15-2003		

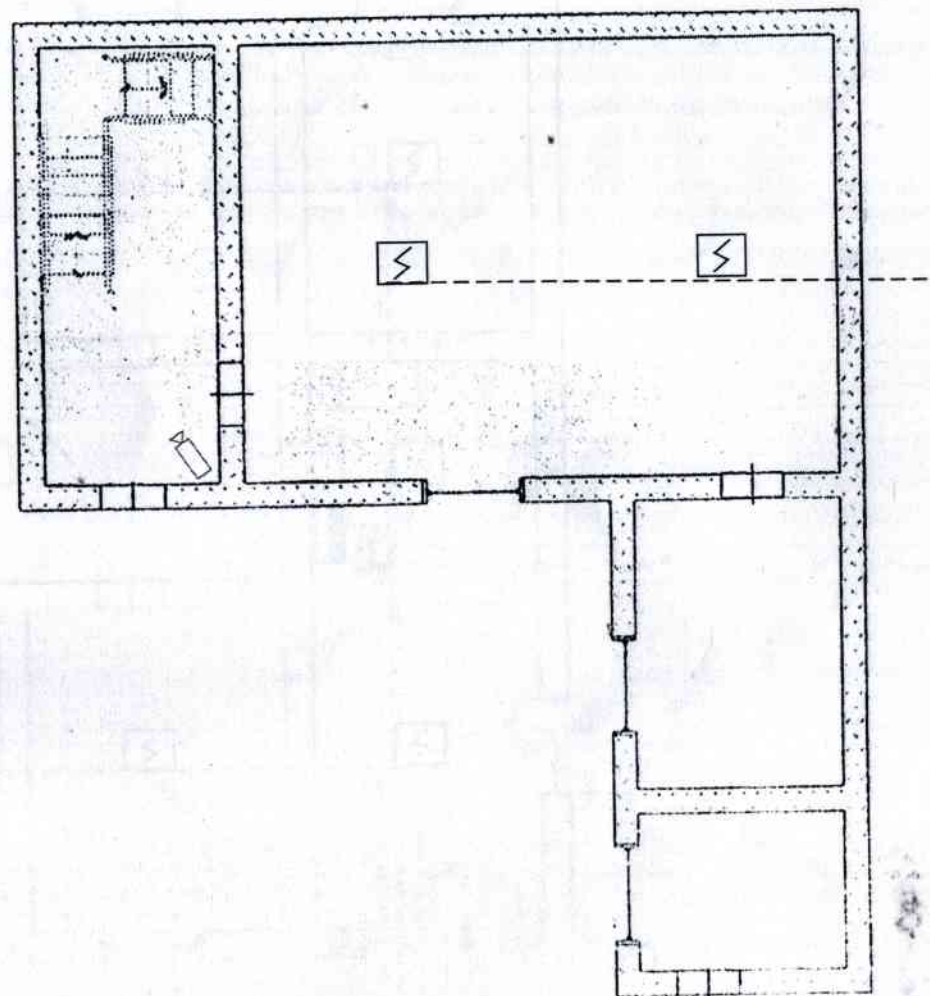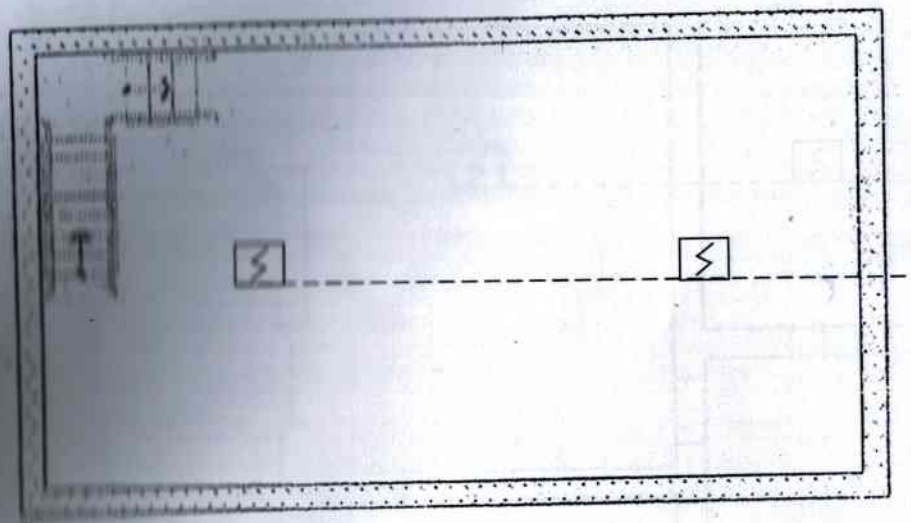

				Установка пожарной сигнализации, видеонаблюдения и система оповещения на объекте ТОО Ясли сад "Мың бала", ул.Омаршаев, д.82, г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области..			
Изм.кол.	лист №	подпись	дата	1,2 этаж	стадия	лист	листов
ГИП						3	5
Разраб				Схема пожарной сигнализации			
Исполнил							
Проверил							

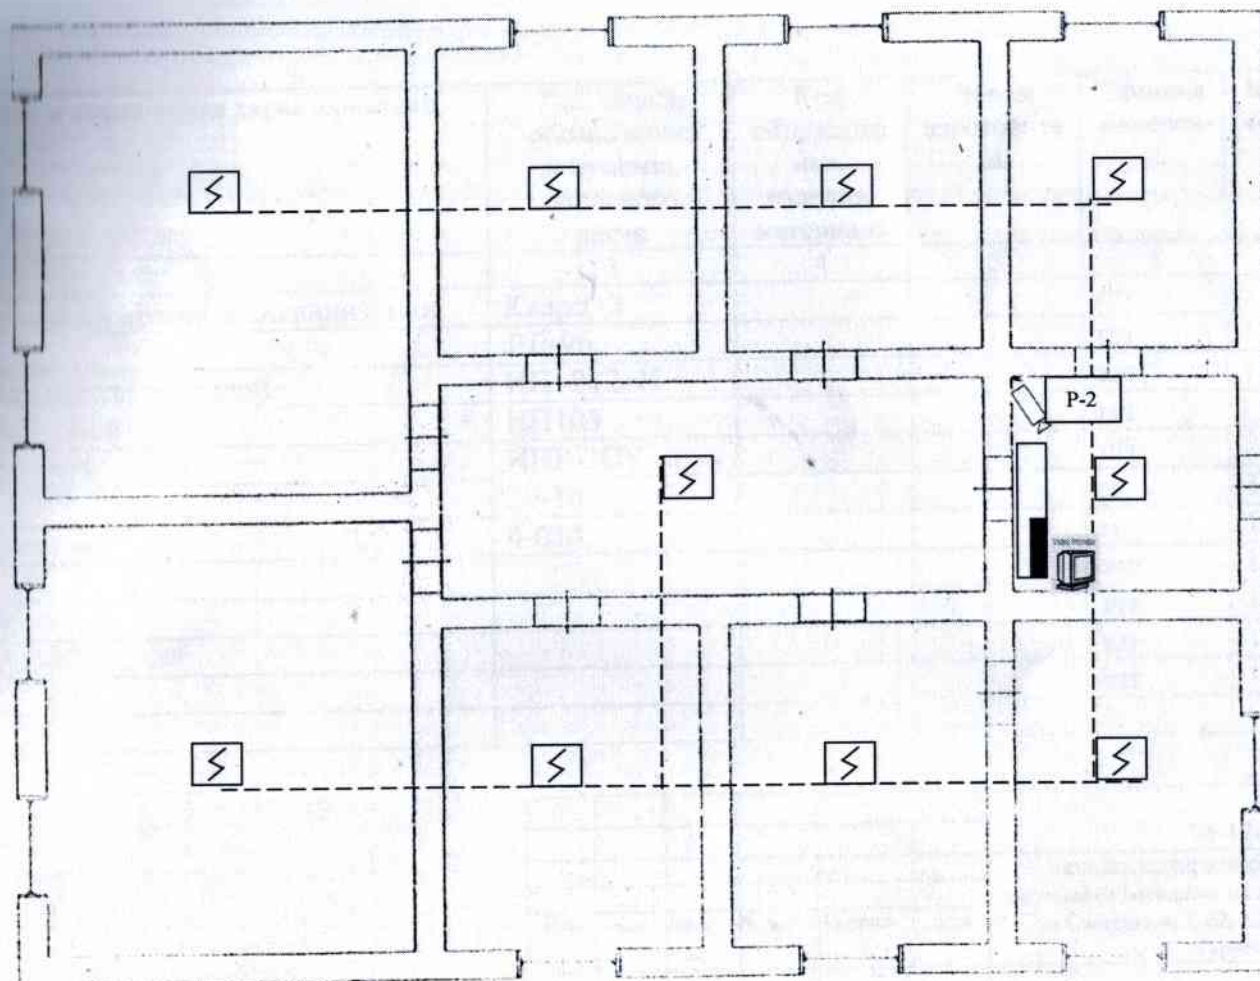

				Установка пожарной сигнализации, видеонаблюдения и система оповещения на объекте ТОО Ясли сад "Мын бала", ул.Омаршаев, д.82, г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области...			
Изм.кол.	лист №	подпись	дата	1 этаж	стадия	лист	листов
ГИП						3	5
Разраб				Схема пожарной сигнализации			
Исполнил							
Проверил							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прибор пажарной и охранной сигнализации	Кварц -3			шт	1		
2	Сирена	ЛД-96			шт	1		
3	Извещатель пожарный дымовой	ИП -212-41			шт	13		
4	Извещатель тепловой	ИП103			шт	-		
5	Извещатель ручной	ИПР-3СУ			шт	-		
6	Кабельгон	20-10			м	30		
7	Кабель телефон	4-014			м	110		
8	Монитор				шт	1		
9	Жесткий диск				шт	1		
10	Рокот-2				шт	1		
11	Колонка				шт	1		

						76-12-10 ПС		
						Установка пожарной сигнализации, видеонаблюдения и система оповещения на объекте ТОО Ясли сад "Мың бала" ул.Омаршаев, д.82, г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области.		
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Спецификация оборудования	Стадия РП	лист 4
								Листов
Разраб		Исатаев Т					ДПО-А	